

## Разрядники нового поколения РМКЭ-10 на основе мультикамерной системы для воздушных линий 6-10 кВ

Разрядник мультикамерный РМКЭ-10 предназначен для обеспечения защиты воздушных линий электропередачи с наибольшим рабочим напряжением 12 кВ от прямых ударов молнии, обратных перекрытий, индуктированных перенапряжений и их вредных последствий.



При одинаковой цене разрядник РМКЭ-10 обладает улучшенными характеристиками по сравнению со своим предшественником – РДИМ-10-1,5:


- ✓ большой ток короткого замыкания – применение на более широком спектре воздушных линий;
- ✓ компактность и масса – гораздо удобнее в транспортировке и установке.

Характеристика	РДИМ-10-1,5	РМКЭ-10
Класс напряжения, кВ	6,10	6,10
Импульсное разрядное напряжение, не более, кВ	100	120
Ток короткого замыкания сети, при котором гарантируется не менее 10 срабатываний, кА	1,5	3,5
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты:		
• в сухом состоянии, не менее, кВ	42	30
• под дождем, не менее, кВ	28	20
Масса, кг	1,6	1,2
Цена, Р	5990	5990


## Примеры установки РМКЭ-10 на опоре



Для защиты подходов ВЛ к подстанциям от грозовых перенапряжений разрядники устанавливаются комплектами из 3-х штук на каждую опору на расстоянии до 200 метров от подстанции.

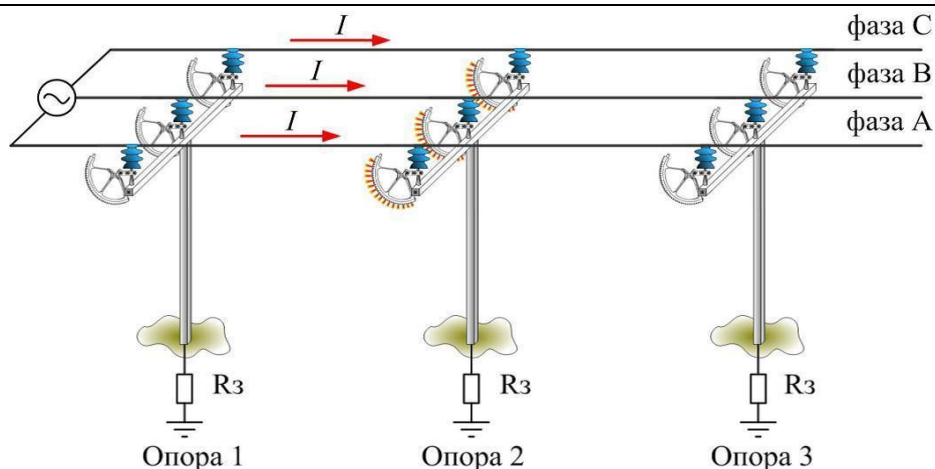

Для защиты ВЛ от прямого удара молнии разрядники устанавливаются на каждую опору по одному на фазу.

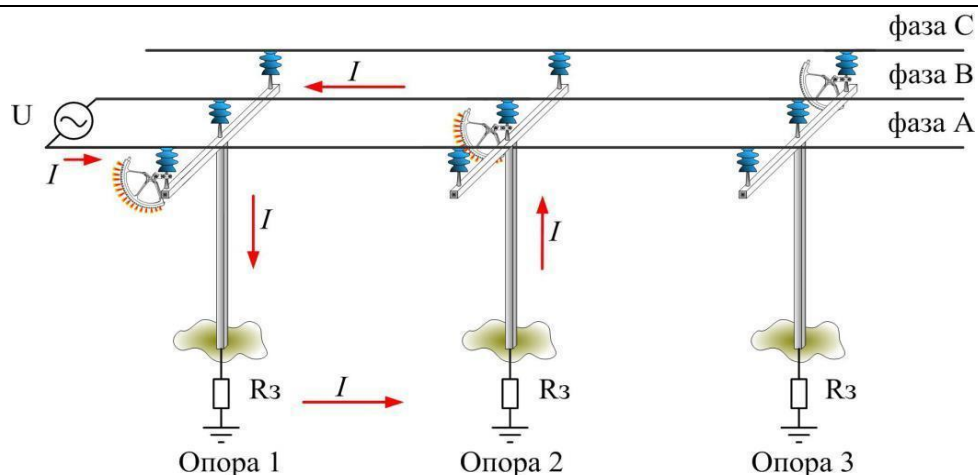



+7 (495) 646-12-11; info@sip2a.ru  
г. Реутов, Юбилейный пр-кт, д.42

ООО ТК «Норма-кабель» является официальным дистрибьютором продукции НПО «Стример». У нас вы можете приобрести длинно-искровые и мультикамерные разрядники по привлекательной цене и в большом количестве из наличия.

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.МЕ05.H00372  
Срок действия с 05.09.2017 по 04.09.2020  
№ 0060442

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
Орган по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов АНО «Научно-Технический Центр «Органы по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов», юридический и фактический адрес: 196105, Россия, город Санкт-Петербург, ул.на Благodatная, дом 2, телефон: +7(812)3699167, факс: +7(812)3699167, адрес электронной почты: elmaster@mail.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.11ME05, валид с 27.01.2015 Федеральное агентство по аккредитации

**ПРОДУКЦИЯ**  
Разрядники длинно-искровые модульные РДИМ-10-1.5-IV-УХЛ1, вытесняемые по техническим условиям ТУ 3414-223-4553350-2007  
Средний выпуск

КОД ОК 005 (ОКП): 27.12.10.130

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 3414-005-4553350-2011  
КОД ТН ВЭД, Россия: 8535 40 600 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Стример», адрес места нахождения и осуществления деятельности: 191024, Россия, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 147, помещение 17Н

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**  
Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Стример», адрес места нахождения и осуществления деятельности: 191024, Россия, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 147, помещение 17Н, ОГРН: 1037811014383, телефон: +7(812)3270808, факс: +7(812)3273444, адрес электронной почты: office@strimer.ru

**НА ОСНОВАНИИ**  
Протокола сертификационных испытаний № ПИ 994 от 26.05.2017, выданного Испытательным центром высоковольтной аппаратуры Акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21MB01 от 06.06.2012 до 06.06.2017), Сертификата о соответствии системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 № СДС.ТН.СМ.04751-14, выданного органом по сертификации ООО «РусПромГрупп», регистрационный № СДС.ТН.ОС.001128-16, сроком действия до 25.04.2020.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
Маркировка продукции подтверждает соответствие по ГОСТ Р 50460-92 с надписью «Добровольная сертификация» на изделии, на упаковке и в сопроводительной документации. Климатическое исполнение - УХЛ1 по ГОСТ 15150-09. Срок службы разрядников не менее 30 лет. Система сертификации ЭС.

Руководитель органа: О.В. Соколов  
Эксперт: О.Я. Украинский

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.МЕ05.H00377  
Срок действия с 05.10.2017 по 04.10.2020  
№ 0060445

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
Орган по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов АНО «Научно-Технический Центр «Органы по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов», Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 196105, Россия, Санкт-Петербург, ул. Благodatная, д. 2, Номер телефона: (812) 369-81-67, факс: (812) 369-88-27, адрес электронной почты: elmaster@mail.ru, Аттестат аккредитации № RA.RU.11ME05, дата регистрации 27.01.2015.

**ПРОДУКЦИЯ**  
Разрядники мультикамерные типа РМКЗ для защиты воздушных линий до 35 кВ.  
Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 3414-014-4553350-2016.  
Средний выпуск

КОД ОК 005 (ОКП): 27.12.10.130

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 3414-014-4553350-2016  
КОД ТН ВЭД, Россия: 8535 40 000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
Акционерное общество «НПО «Стример», ИНН 7811301851, Адрес места нахождения и осуществления деятельности: 191024, Россия, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 147, помещение 17Н.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**  
Акционерное общество «НПО «Стример», Адрес места нахождения и осуществления деятельности: 191024, Россия, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 147, помещение 17Н, Номер телефона: +7(812)3270808, номер факса: +7(812)3273444, адрес электронной почты: office@strimer.ru

**НА ОСНОВАНИИ**  
Протокола испытаний № ПИ 994-1 от 26.05.2017, выданного Испытательным центром высоковольтной аппаратуры акционерного общества «НПО «Стример», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21 MB01, дата регистрации 12.04.2016, Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДС.ТН.СМ.05922-17 сроком действия с 25.04.17 по 25.04.2020, выданного органом по сертификации ООО «РусПромГрупп», рег. № РОСС RU.3293.047X00.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
Место нанесения знака соответствия - в товаросопроводительной документации, графическое изображение знака соответствия по ГОСТ Р 50460-92 с надписью «Добровольная сертификация». Схема сертификации ЭС, инспекционный контроль по сертифицированной продукции - 1 раз в год.

Руководитель органа: О.В. Соколов  
Эксперт: О.Я. Украинский

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО КОМПАНИЯ

**ООО ТК «НОРМА-КАБЕЛЬ»**

ИНН 7719546987

является официальным дистрибьютором АО «НПО «Стример» в 2018 году и имеет право реализации оборудования производства АО «НПО «Стример». Сотрудники обладают необходимыми знаниями, квалификацией и документами для представления оборудования АО «НПО «Стример».

Генеральный директор  
Житнев И.В.



Действительно до 01.01.2019